



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

- 1.1. Наименование объекта : Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
- 1.2. Адрес объекта: 190121, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 отдельно стоящее здание 8 этажей, 11262,4 кв. м.
наличие прилегающего земельного участка: нет,
- 1.4. Год постройки здания 1913, последнего капитального ремонта-
- 1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта-

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)
Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
- 1.7.Юридический адрес организации: 190000, Санкт-Петербург, Театральная площадь, д.3, литер А
- 1.8.Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10.Территориальная принадлежность: федеральная
- 1.11.Наименование вышестоящей организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 190000, Санкт-Петербург, Театральная площадь, д.3, литер А

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:
Телефон: (812)644-99-88, rectorat@conservatory.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)

ОКВЭД- 85.41.2

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: - 400 человек/день;

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 350м.

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие

3.1.4. Перепады высот на пути: да

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: да

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(С)
3	Вход (входы) в здание	ДУ(К,С) ДЧ (О,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ВНД(К)ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К)ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К)ДУ(С) ДЧ (О,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (**К** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** - инвалиды с нарушениями зрения, **Г** - инвалиды с нарушениями слуха, **У** - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:
ДЧ (К,О,С,Г,У)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <***>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория отсутствует
3	Вход (входы) в здание	при выделении финансирования до 2025 г.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	при выделении финансирования до 2025 г.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	при выделении финансирования до 2025 г.
6	Санитарно-гигиенические помещения	при выделении финансирования до 2025 г.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	при выделении финансирования до 2025 г.
8	Все зоны и участки	

<***> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019-2025 года в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от «24» мая 2019 г.

2. Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта (Приложение №2) от «25» мая 2019 г.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
 ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова		
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»		ОГРН 1027810336762
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование среднее		ОКВЭД 85.41.2
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Федеральные государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Ректор	Васильев Алексей Николаевич
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812) 644-99-88	Факс -
E-mail организации	rectorat@conservatory.ru	
Юридический адрес организации	190000	Санкт-Петербург, Театральная площадь дом 3 лит А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	190121	г.Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А
(индекс)	(почтовый адрес)	
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027810336762
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	190000, Санкт-Петербург, Театральная площадь дом 3 лит А	
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.(812) 644-99-88, rectorat@conservatory.ru		
Наименование вышестоящей организации	Министерство культуры Российской Федерации	ОГРН1087746878295
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	125009	город Москва, переулок Гнезниковский М., дом 7/6 строение 1,2
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Министр, Мединский Владимир Ростиславович	
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (495) 625-11-61, Факс(495) 629-20-03	
E-mail вышестоящей организации	-	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова								
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	190121 г.Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А								
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	11262,4 кв.м.								
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	8 этажей								
Кадастровый номер объекта	78	32	0001086	10	37				
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все возрастные категории								
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	«К,О,С,Г»								
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет								

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте.	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте.	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
						Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	>1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	<8	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	<0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,015	п.4.1.11	

		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюром камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м	>0,05	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	м	0,02	не более 0,025	п.4.1.9	

2. Входной узел

Название зоны (технического средства)					Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова					
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1	Наружная лестница	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	5.2.15	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.12	
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-		п.4.1.12	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы									
2.2.1	Пандус	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		

		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
2.2.2	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
2.3	Входные площадки									
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-			
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,0			
		1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	1,5			
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-			
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-			
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О»	наличие	нет			
2.4	Входные тамбуры									
		1	1	1	Ширина тамбура «К»	м	2,5	Не менее 1,5	п. 5.1.7.	
		1	1	1	Глубина тамбура	м	1,8	Не менее 2,3		

		0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	-		
		1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	п.5.1.7.	-		п.5.1.7
2.5	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Входная дверь	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,71	Не менее 1,2	
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.1.4
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Прозрачные двери на входе в здание (тамбурная)	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,71	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014	п. 5.1.4
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
		1	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	1,0	не менее 0,3	п. 5.1.4
		0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5
		0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5
		0	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,2 -1,5	п.5.1.5
2.6	Вестибюль	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		

	0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 5.5.6
--	---	---	---	---	---------	-----	--	----------

3. Пути движения внутри здания

Название зоны (технического средства) Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова

3.1 Лестницы									
3.1.1	Междуэтажные лестничные марши	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	М	0,13	0,12-0,15	п. 4.1.12
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	М	2,0	Не менее 1,35	п. 4.1.12
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
		0	1	1	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	М	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2
		0	0	0	Высота раздельного поручня «О», «С»	М	-	0,85-0,92	п.5.2.15
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Диаметр круглого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	М	-	не менее 0,06	п.5.2.16
3.1.3	Входная дверь на междуэтажных лестничных марш	1	0	0	Ширина в свету «К»	М	-	не менее 0,9	п. 5.1.4
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,02	Не более 0,014	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	1	1	Фактивные предупредительные указатели на участках пола перед дверным проемом на	М	-	0,6	

					расстоянии «С»					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30			
3.1.4	Коридоры, проёмы	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	>0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	>1,4	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	>1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
3.2	Эвакуационный выход									
3.2.1	двери наружные эвакуационного выхода	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К»,«С»	м	0,03	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.2.2	Лестница внутренняя эвакуационного выхода	0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	-			
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,13 - 0,17		
		0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.2.9	

		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.2.16	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п. 5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п. 5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	Не менее 1,35	п. 5.2.11	
		0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	-	Не менее 1,35	п. .5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	-		п.5.2.16	
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	-			
3.2.3	Лифты									
	Лифт пассажирский	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,4		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,9		
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф). «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 6.2.16	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-			

		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	Не менее 0,1м		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.14	
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	-		п.6.5.1	
3.2.4	Пандусы	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон «К»	%	-	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	
		0	0	0	Расстояние между поручнями	м	-	0,9-1,0	п. 5.2.15	
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги. «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
3.2.5	Подъемники мобильные	0	1	1		наличие	нет			

3.2.6	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1-3, 5,6 Анкеты.										
Название зоны (технического средства)					Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова					
4.1. Помещения, места обслуживания инвалидов и МГН в ОСИ										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	>1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
4.1.2	Помещение									
	Входная дверь в комнату	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,80	Не менее 1,2	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п.5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	

4.1.3	Помещение, комната	1	0	0	Площадь помещения: «К», «О», «С», «Г», «У»	кв.м	13м	12м	п.6.2.4	
		1	0	0	Ширина помещения для инвалидов «К»	м	4,2	3,0	п.6.2.7	
		1	0	0	Глубина «К»	м	4,8	Не менее 2,5		
		1	0	0	Свободное пространство перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами «К», «О»	м	1,4	диаметр 1,4	п.5.2.2	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

	Название зоны (технического средства)				Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова					
5.1.1	Универсальная кабина с душем	0	1	1	Ширина «К»	м	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3	
		0	1	1	Глубина «К»	м	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3	
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3	
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу	п. 5.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3	
		0	1	1	Опорный поручень около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		0	1	1	Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет			
		0	1	1	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9		
		0	1	1	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5		
		0	1	1	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	-	0,48		
		0	1	1	Ручной душ	наличие	нет		п. 5.3.5	
		0	1	1	Настенные поручни	наличие	нет			
		0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом	наличие	нет		п. 5.3.9	

					(или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»				
		0	1	1	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	-	не менее 0,48	п.5.3.5
		0	1	1	Длина сиденья О», «С», «К»	м	-	не менее 0,85	
6. Автостоянки									
	Название зоны				Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга				
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
6.1.1		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 4.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	Не менее 1,5	4.2.1

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Согласовано:

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Ректор
Должность руководителя обследованного объекта

Дубик Г.А.

ФИО

Васильев А.Н.
ФИО (подпись)

« 24 » мая 2019 г.

« ___ » _____ 2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

А.Г. Никитин

2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО

«Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»

А.Н.Васильев

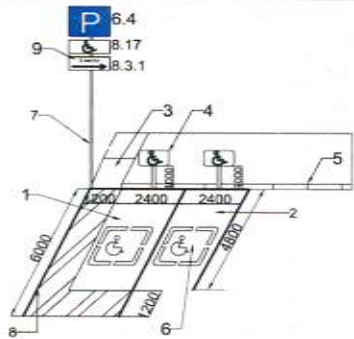

2019 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

поэтапного повышения уровня доступности объекта: Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2025 годы, находящегося по адресу: 190121, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А

Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Места парковки для автотранспортных средств инвалидов				
1.1.	Парковка для МГН	- Подготовить письмо в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по оборудованию парковочного места для инвалидов у прилегающей территории объекта: в соответствии СП 59.13330.2016 - Оборудовать парковочное место дорожными знаками: Дорожный знак 6.4. «Парковочное место»,	СТР	2019-2025 год	ДП-В

		<p>Табличка 8.17 «Инвалид» и наземной разметкой в соответствии с СП59.13330.2012</p>			
<p>2.</p>	<p>Входной узел</p>				
<p>2.1.</p>	<p>Входная зона</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 - Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь стена, средства визуальной информации) согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012 - Установить контрастную маркировку стеклянного полотна двери согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012 - Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами согласно п.6.2.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012 -Оборудовать навес водоотводом. п.5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>

		59.13330.2016		год	
2.2.	<p>Дверь</p> 	<p>- Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд.</p> <p>- Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п. 6.1.5 СП 59.13330.2016, п.5.1.4</p>	<p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>
2.3.	<p>Тамбур</p> 	<p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании для внутренней двери тамбура(дверь, стена, ручка, средства визуальной информации).</p> <p>-Установить контрастную маркировку стеклянного полотна двери согласно п.5.1.5 СП 59.13330.2012</p> <p>- Привести ширину дверных полотен до норматива, не менее 0,9 м.согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п.6.1.5 СП 59.13330.2016</p> <p>- Установить доводчик с задержкой закрывания от 5 секунд.</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>КР,СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p>

		<p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестницы тамбура согласно п.5.1.12 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016</p> <p>-Заменить дренажную решетку. Ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м.</p>	<p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-В</p>
<p>3. Внутренние лестницы</p>					
<p>3.1</p>		<p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени лестницы согласно п.5.1.12 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить опорные поручни согласно п. 6.2.11 СП 59.13330.2016</p> <p>-Рассмотреть возможность приобретения мобильного подъемника, приобретение инвалидной коляски универсальной согласно п.6.2.17 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p> <p>2019 -2025 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-К,О</p>

								
4.	Холл(внутри помещения)							
4.1	Холл 	-Установить тактильную мнемосхему первого этажа в холле согласно п.6.5.7 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012 - Разместить, устройство отображения и передачи визуальной информации, по типу «бегающая строка» . 	ТР	2019-2025 год	ДП-С			
ТР	2019-2025 год	ДП-Г	5.	Пути движения внутри здания				
5.1.	Коридоры и двери	- Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012 - Нанести тактильные предупреждающие	ТР	2019-2025 год	ДП-В			
ТР	2019-2025	ДП-С						

		<p>указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами согласно п.6.2.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Привести параметр «высота каждого элемента порогов» в соответствие нормативному значению согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012 п. 6.1.5 СП 59.13330.2016, п.5.1.4</p>	ТР	год 2019-2025 год	ДП-К
6.	<i>Комната для проживания</i>				
6.1		<p>-В комнате параметры должны соответствовать п.6.2.7, п.6.3.1 СП 59.13330.2012</p> <p>-Ширина спального помещения для инвалидов не менее 2,0 м.для передвигающихся на кресле-коляске - 3,0 м. Глубина помещения не менее 2,5 м. Свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами.</p>			
7.	<i>Санитарно-гигиеническое помещение</i>				

7.1		<p>-Привести ширину дверного полотна до норматива, не менее 0,9 м., согласно СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить тактильную мнемосхему.</p> <p>-Обозначить пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, а также по путям движения установить пиктограммы с направлением движения в туалет.</p> <p>-Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить кнопку тревожной сигнализации согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Водопроводный кран следует заменить на рычажный, а при возможности на автоматический(сенсорный).</p> <p>-Оборудовать умывальник опорным поручнем согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п. 6.3.3 СП 59.13330.2016</p> <p>-Разместить стационарные откидные опорные поручни около унитаза, писуара согласно п.5.3.3 СП59.13330.2012 п.6.3.3 СП59.13330.2016</p>	<p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p> <p>ТР,СТР</p>	<p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p> <p>2019-2025 год</p>	<p>ДП-К</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-О,С</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-К,О</p> <p>ДП-К,О</p> <p>ДП-К,О</p>
8.	<i>Аудитории</i>				
8.1		-Аудиторию, предназначенную для проведения массовых мероприятий,	ТР	2019-2025 год	ДП-В



необходимо оборудовать индукционной петлей. Приказ Минобрнауки России № 1309 от 09.11.2015г.

Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.


В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.

Места для учащихся-инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал.

В читальном зале библиотеки образовательного учреждения не менее 5% читальных мест следует оборудовать с учетом доступа учащихся-инвалидов и отдельно - для учащихся с недостатками зрения. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру.

9. Пути эвакуации

9.1		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012	ТР	2019-2025 год	ДП-В
-----	--	---	----	------------------	------

		<p>п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.</p>			
--	---	--	--	--	--

* Указывается: **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации; **КР**- капитальный ремонт; **ТР** – текущий ремонт; **СТР** – строительство

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (*указать категории инвалидов*);

ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (*указать категории инвалидов*);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:

доступно частично всем (ДЧ-В)

Период проведения работ: 2019-2025 гг.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

190121, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 8 этажей, 11262,4 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка: ***нет;***

Форма собственности: ***государственная;***

Арендодатель (наименование организации): ***нет;***

Основание для пользования Объектом: ***оперативное управление;***

Административно-территориальная подведомственность: ***субъект Российской Федерации;***

Наименование и адрес вышестоящей организации: ***Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» 190000, Санкт-Петербург, Театральная площадь, д.3, литер А***

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: ***ОКВЭД- 85.41.2***

Наименование предоставляемых услуг: ***в соответствии с Уставом.***

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): ***- 400 человек/день;***

Форма способа оказания услуг: ***по месту предоставления услуги;***

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети;***

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: ***инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.***

Мы, нижеподписавшиеся,

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» Васильев Алексей Николаевич с одной стороны,

и **председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет;**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет;**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да; дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (не соответствует для К,О,С)**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **нет;**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения **ФГБ ОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» conservatory.ru размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *нет*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Помещение, занимаемое организацией, до реконструкции или капитального ремонта здания недоступно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках с электроприводом и ряде моделей кресел-колясок с ручным приводом.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова* расположенном по адресу:

190121, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г	Приказом № 186 от 21.06.2019 г. назначены ответственные сотрудники: ведущий специалист Плотивенкова А.Н. для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные	

		площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г	Входной узел оборудован кнопкой вызова ответственного сотрудника, информационной вывеской с наименованием учреждения и режимом работы продублированной шрифтом Брайля. Отсутствует пиктограмма доступности входа для инвалидов.	
2.2	К,О,С,Г	Над входной площадкой имеется навес, освещение. Отсутствует водоотвод. Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (рабочая створка менее 0,9м., завышенные пороги, отсутствует контрастная маркировка). В тамбуре лестничный марш, состоящий из двух ступеней. Поручни, контрастная маркировка отсутствуют. Тамбур не адаптирован для инвалидов по зрению, для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.. В вестибюле расположен пост охраны. Отсутствует мнемосхема.	
2.3	К,О,С,Г	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г	Подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, переходы в другое здание отсутствуют. Лестничный марш для прохода в столовую не адаптирован для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней, отсутствуют поручни. Межэтажный лестничный марш не адаптирован для инвалидов.	
3.2	К,О,С,Г	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г	Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН может быть организовано на первом этаже. Имеются доступные помещения. Пиктограммы направления движения, указатели помещений, отсутствуют.	
4.3	К,О,С,Г	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г	Туалет не адаптирован для инвалидов.	

5.2	К,О,С,Г	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 186 от 21.06.2019 г.
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.conservatory.ru/ размещена: - контактная информация; - версия сайта для слабовидящих граждан;	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к <i>ССМШ Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова по адресу: 190121, Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А</i> от ближайшей остановки общественного транспорта -350 м. Наземный общественный транспорт: <i>Автобус: № 22, 27, 3</i> <i>Троллейбус: № 22, 5</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро «Адмиралтейская»-1600 м.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на прилегающей территории учреждения нет.	

Ректор ФГБ ОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова»



/Васильев А.Н./



М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И
 ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)		
Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова		
«Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова»	ОГРН 1027810336762	
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование среднее	ОКВЭД 85.41.2	
Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ОКФС 13
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	Федеральные государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации	ОКОПФ 75203
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Ректор	Васильев Алексей Николаевич
Телефон, факс руководителя организации	Тел.(812) 644-99-88	Факс -
E-mail организации	rectorat@conservatory.ru	
Юридический адрес организации	190000	Санкт-Петербург, Театральная площадь дом 3 лит А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	190121	г.Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация		ОГРН 1027810336762
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова		
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	190000, Санкт-Петербург, Театральная площадь дом 3 лит А	
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.(812) 644-99-88, rectorat@conservatory.ru		
Наименование вышестоящей организации	Министерство культуры Российской Федерации	ОГРН1087746878295
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	125009	город Москва, переулок Гнезниковский М., дом 7/6 строение 1,2
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Министр, Мединский Владимир Ростиславович	
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. (495) 625-11-61, Факс(495) 629-20-03	
E-mail вышестоящей организации	-	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова						
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	190121 г.Санкт-Петербург, пер. Матвеева, д. 1 А, литер А						
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	11262,4 кв.м.						
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	8 этажей						
Кадастровый номер объекта	78	32	0001086	10	37		
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	все возрастные категории						
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	«К,О,С,Г»						
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет						

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте.	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте.	Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта			№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
						Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	>1,2	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	<8	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	<0,015	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,015	п.4.1.11	

		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.4.1.10	
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей. «К», «О», «С»	м	>0,05	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения. «К», «О», «С»	м	0,02	не более 0,025	п.4.1.9	

2. Входной узел

Название зоны (технического средства)					Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова
---------------------------------------	--	--	--	--	--

2.1	Наружная лестница	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-			п.5.1.2
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92		5.2.15
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п. 4.1.12
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-			п.4.1.12
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3		п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы									
2.2.1	Пандус	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9-1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5		
		0	0	0	Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		

		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Поверхность покрытия пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
2.2.2	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
2.3	Входные площадки									
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-			
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	1	Ширина входной площадки «К»	м	2,0			
		1	1	1	Глубина входной площадки «К»	м	1,5			
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	-			
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	-			
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О»	наличие	нет			
2.4	Входные тамбуры									
		1	1	1	Ширина тамбура «К»	м	2,5	Не менее 1,5	п. 5.1.7.	
		1	1	1	Глубина тамбура	м	1,8	Не менее 2,3		

		0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	-		
		1	1	1	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	п.5.1.7.	-		п.5.1.7
2.5	Входные двери, в т.ч. тамбурные								
	Входная дверь	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,71	Не менее 1,2	
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 5.1.4
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
	Прозрачные двери на входе в здание (тамбурная)	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,71	Не менее 1,2	п. 5.1.4
		1	0	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,012	Не более 0,014	п. 5.1.4
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,0	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
		1	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К», «О»	м	1,0	не менее 0,3	п. 5.1.4
		0	1	1	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,1	п.5.1.5
		0	1	1	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,2	п.5.1.5
		0	1	1	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1.2 -1.5	п.5.1.5
2.6	Вестибюль	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов «С»	наличие	нет		

		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 5.5.6	
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова					
3.1	Лестницы									
3.1.1	Междуэтажные лестничные марши	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12- 0,15	п. 4.1.12	
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	2,0	Не менее 1,35	п. 4.1.12	
		0	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	1	1	Поручни вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п.5.2.15	
		0	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	нет		п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п. 4.1.12	
		0	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		0	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п.5.2.16	
3.1.3	Входная дверь на междуэтажный лестничный марш	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	-	не менее 0,9	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверным проемом на	м	-	0,6		

					расстоянии «С»					
		1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30			
3.1.4	Коридоры, проёмы	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,2	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	>0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	>1,4	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	>1,2	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	1	1	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.5.2.8	
3.2	Эвакуационный выход									
3.2.1	двери наружные эвакуационного выхода	1	1	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	1	0	Высота порогов или перепад высот «К»,«С»	м	0,03	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.2.2	Лестница внутренняя эвакуационного выхода	0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	-			
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,13 - 0,17		
		0	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п.5.2.9

		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		0	0	0	Ограждения с поручнями вдоль одной стороны на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
		0	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п.5.2.16	
		0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,04	п. 5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	п. 5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	Не менее 1,35	п. 5.2.11	
		0	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	-	Не менее 1,35	п. .5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	-		п.5.2.16	
		0	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	-			
3.2.3	Лифты									
	Лифт пассажирский	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,4		
		0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,9		
		0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	-	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-			
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 6.2.16	
		0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-			
		0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-			

		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-			
		0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	Не менее 0,1м		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.14	
		0	0	0	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.6.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	-		п.6.5.1	
3.2.4	Пандусы	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
		0	0	0	Уклон «К»	%	-	Не более 5 (1:20)		
		0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 10 (1:10)		
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	Не менее 1,5		п. 5.2.13, рис.Д.9
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	не менее 1,5		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92		п. 5.2.15
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7		п. 5.2.15
		0	0	0	Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33		п. 5.2.15
		0	0	0	Расстояние между поручнями	м	-	0,9-1,0		п. 5.2.15
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16	
		0	0	0	Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14	
		0	0	0	Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги. «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п.5.2.14	
3.2.5	Подъемники мобильные	0	1	1		наличие	нет			

3.2.6	Пути эвакуации	1	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу. «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетированы по общим требованиям, представленным в пунктах: 1-3, 5,6 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова					
4.1. Помещения, места обслуживания инвалидов и МГН в ОСИ										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	>1	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	1	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	1	Высота расположения визуальной информации. «С», «У», «К», «О», «Г»	м	-	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
4.1.2	Помещение									
	Входная дверь в комнату	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,80	Не менее 1,2	п.5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п.5.1.4	
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	

4.1.3	Помещение, комната	1	0	0	Площадь помещения: «К», «О», «С», «Г», «У»	кв.м	13м	12м	п.6.2.4	
		1	0	0	Ширина помещения для инвалидов «К»	м	4,2	3,0	п.6.2.7	
		1	0	0	Глубина «К»	м	4,8	Не менее 2,5		
		1	0	0	Свободное пространство перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами «К», «О»	м	1,4	диаметр 1,4	п.5.2.2	

5. Санитарно-гигиенические помещения

(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Название зоны (технического средства)					Средняя специальная музыкальная школа Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова						
5.1.1	Универсальная кабина с душем	0	1	1	Ширина «К»	м	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3		
		0	1	1	Глубина «К»	м	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3		
		0	1	1	Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	Наружу	п. 5.3.3		
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3		
		0	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.3		
		0	1	1	Опорный поручень около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 СНиП 35-01-2001 п.3.67		
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,4	п. 5.3.3		
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
		0	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
		0	1	1	Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет				
		0	1	1	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,9			
		0	1	1	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	-	не менее 1,5			
		0	1	1	Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	-	0,48			
		0	1	1	Ручной душ	наличие	нет		п. 5.3.5		
		0	1	1	Настенные поручни	наличие	нет				
		0	1	1	Кран с рычажной рукояткой и термостатом	наличие	нет		п. 5.3.9		

					(или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»				
		0	1	1	Глубина сиденья О», «С», «К»	м	-	не менее 0,48	п.5.3.5
		0	1	1	Длина сиденья О», «С», «К»	м	-	не менее 0,85	
6. Автостоянки									
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга									
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	-	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1
6.1.1		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 4.2.2
		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100	
		0	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4
		0	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0	
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1
		0	0	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-		
		0	0	0	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	Не менее 1,5	4.2.1

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Согласовано:

Представитель МРОО «Прекрасный Мир»

Заполнил Анкету:

Должность руководителя обследованного объекта

Дубик Г.А

ФИО

ФИО

(подпись)

(подпись)

« 24 » мая 2019 г.

« » 2019 г.